

Energimarknadsinspektionen  
Dinkel

## Komplettering av ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) avseende en ny dubbel 145 kV ledning mellan stamnätsstation Tovåsen i Ljusdals kommun och planerat industriområde i Alby i Ånge kommun

Energimarknadsinspektionen har begärt in kompletterande uppgifter enligt nedan.

### Samrådsprocessen

- Det framgår av er ansökan att ni skickat ut information om samråd till fastighetsägare. Har ni skickat ut information till andra berörda, såsom tex rättighetsinnehavare? Hur gjordes avgränsningen om vilka som kan antas bli särskilt berörda?

### Ellevios komplettering

Alla särskilt berörda rättighetsinnehavare fick brevutskick (berörda ledningsägare enligt Ledningskollen samt samebyn), övriga samrådde Ellevio med via annonsering i lokalpress. Alla fastighetsägare inom 200-300 m fick samrådsinbjudan per post och de ombads även att informera eventuella arrendatorer och nyttjanderättsinnehavare om projektet.

I samband med denna komplettering har Ellevios konsult sett över den rättighetsförteckning som togs fram inför koncessionsansökan och gjort en närmare utredning kring vilka som är att betrakta som berörda.

En uppdaterad rättighetsförteckning **bifogas**.

### Teknisk utformning

- Ni har generella beskrivningar av varför det ska vara luftledning för den ledningssträckningen. Men vi efterfrågar en bedömning av varför ni har valt luftledning just det här fallet.

### Ellevios komplettering

Ellevio har tagit fram ett fördjupat underlag. **Bifogas**. Det hade varit önskvärt att vi inte skulle behöva låta våra hårt belastade kraftsystemanalytiker lägga tid på komplettering av detta slag. Det borde vara tillräckligt med mer generella förklaringar och motiveringar.


### Rennäring

- Ni har i er ansökan beskrivit rennärningen kortfattat. Ni behöver utveckla och beskriva om, hur, när och var renskötsel bedrivs i det aktuella området samt vilken funktion området har för rennärningen. Ni behöver även beskriva de kumulativa, tillfälliga och permanenta effekterna som ledningen kan medföra för rennärningen och Jiingevaerie sameby.
- Ni har uppgett att ni, inför byggfasen ska informera samebyn. Vad menar ni med information? kommer ni föra någon dialog med samebyn? Om ja, beskriv i sådana fall hur den dialogen kommer att genomföras. Kommer ni att föra samma dialog med samebyn vid framtida underhålls- och reparationsåtgärder?

### Ellevios komplettering

Ledningssträckningen berör utkanten på Jiingevaerie samebys område, se figur nedan. Enligt sametingets GIS-information så ligger hela ledningssträckan inom område som är klassat som vinterland, förvinterland och vårvinterland. Området är inte av riksintresse för rennäring. Enligt samtal med samebyns ordförande 2024-02-29 används dock inte området av rennärningen och samebyn har inget att erinra mot ledningsträckningen. Ledningen kommer således inte ge några effekter för rennärningen. Mail-svar från samebyn **bifogas**.

I och med att ovanstående bedömer Ellevio att ytterligare dialog med samebyn inför byggnation inte är nödvändig. Vi kan dock skicka information om byggstart till samebyn så att de får kännedom om projektets status.

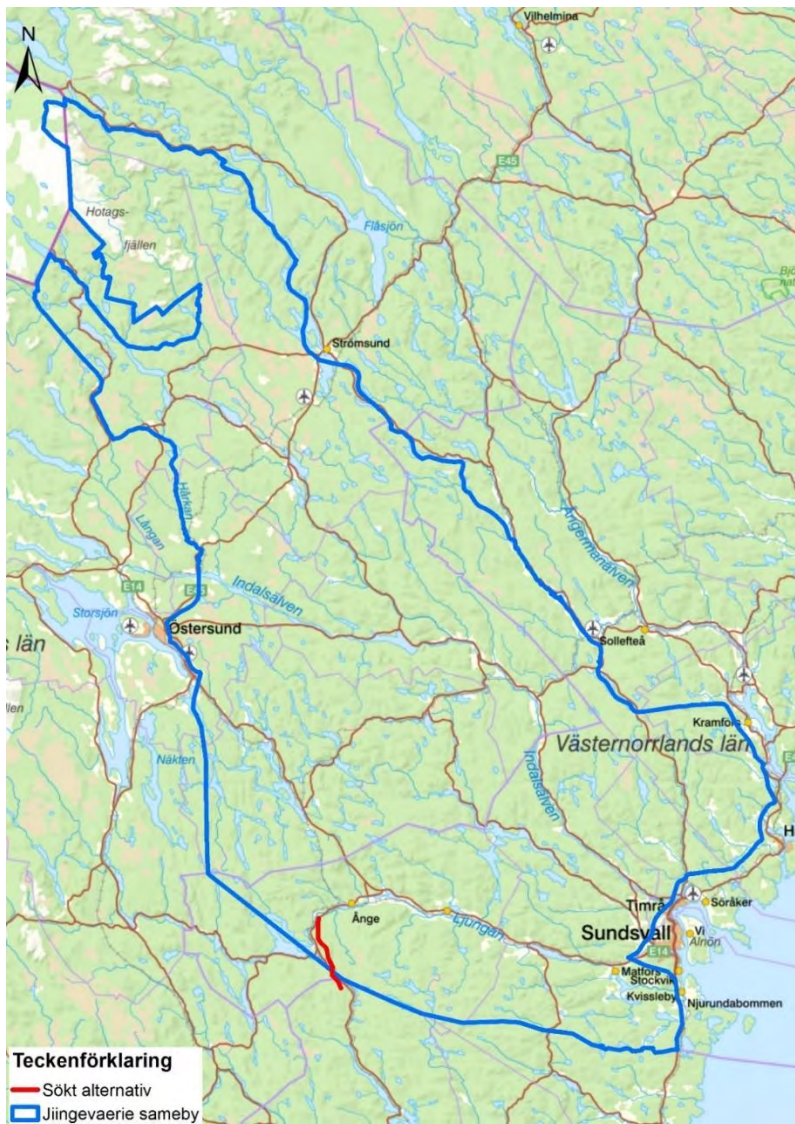

Med vänliga hälsningar

Ellevio AB

Sofia Miliander

Koncessionsspecialist, Ellevio